


Anlage

Anlage 1

Übersichtsplan mit Lage und Bewertung der
Probestellen

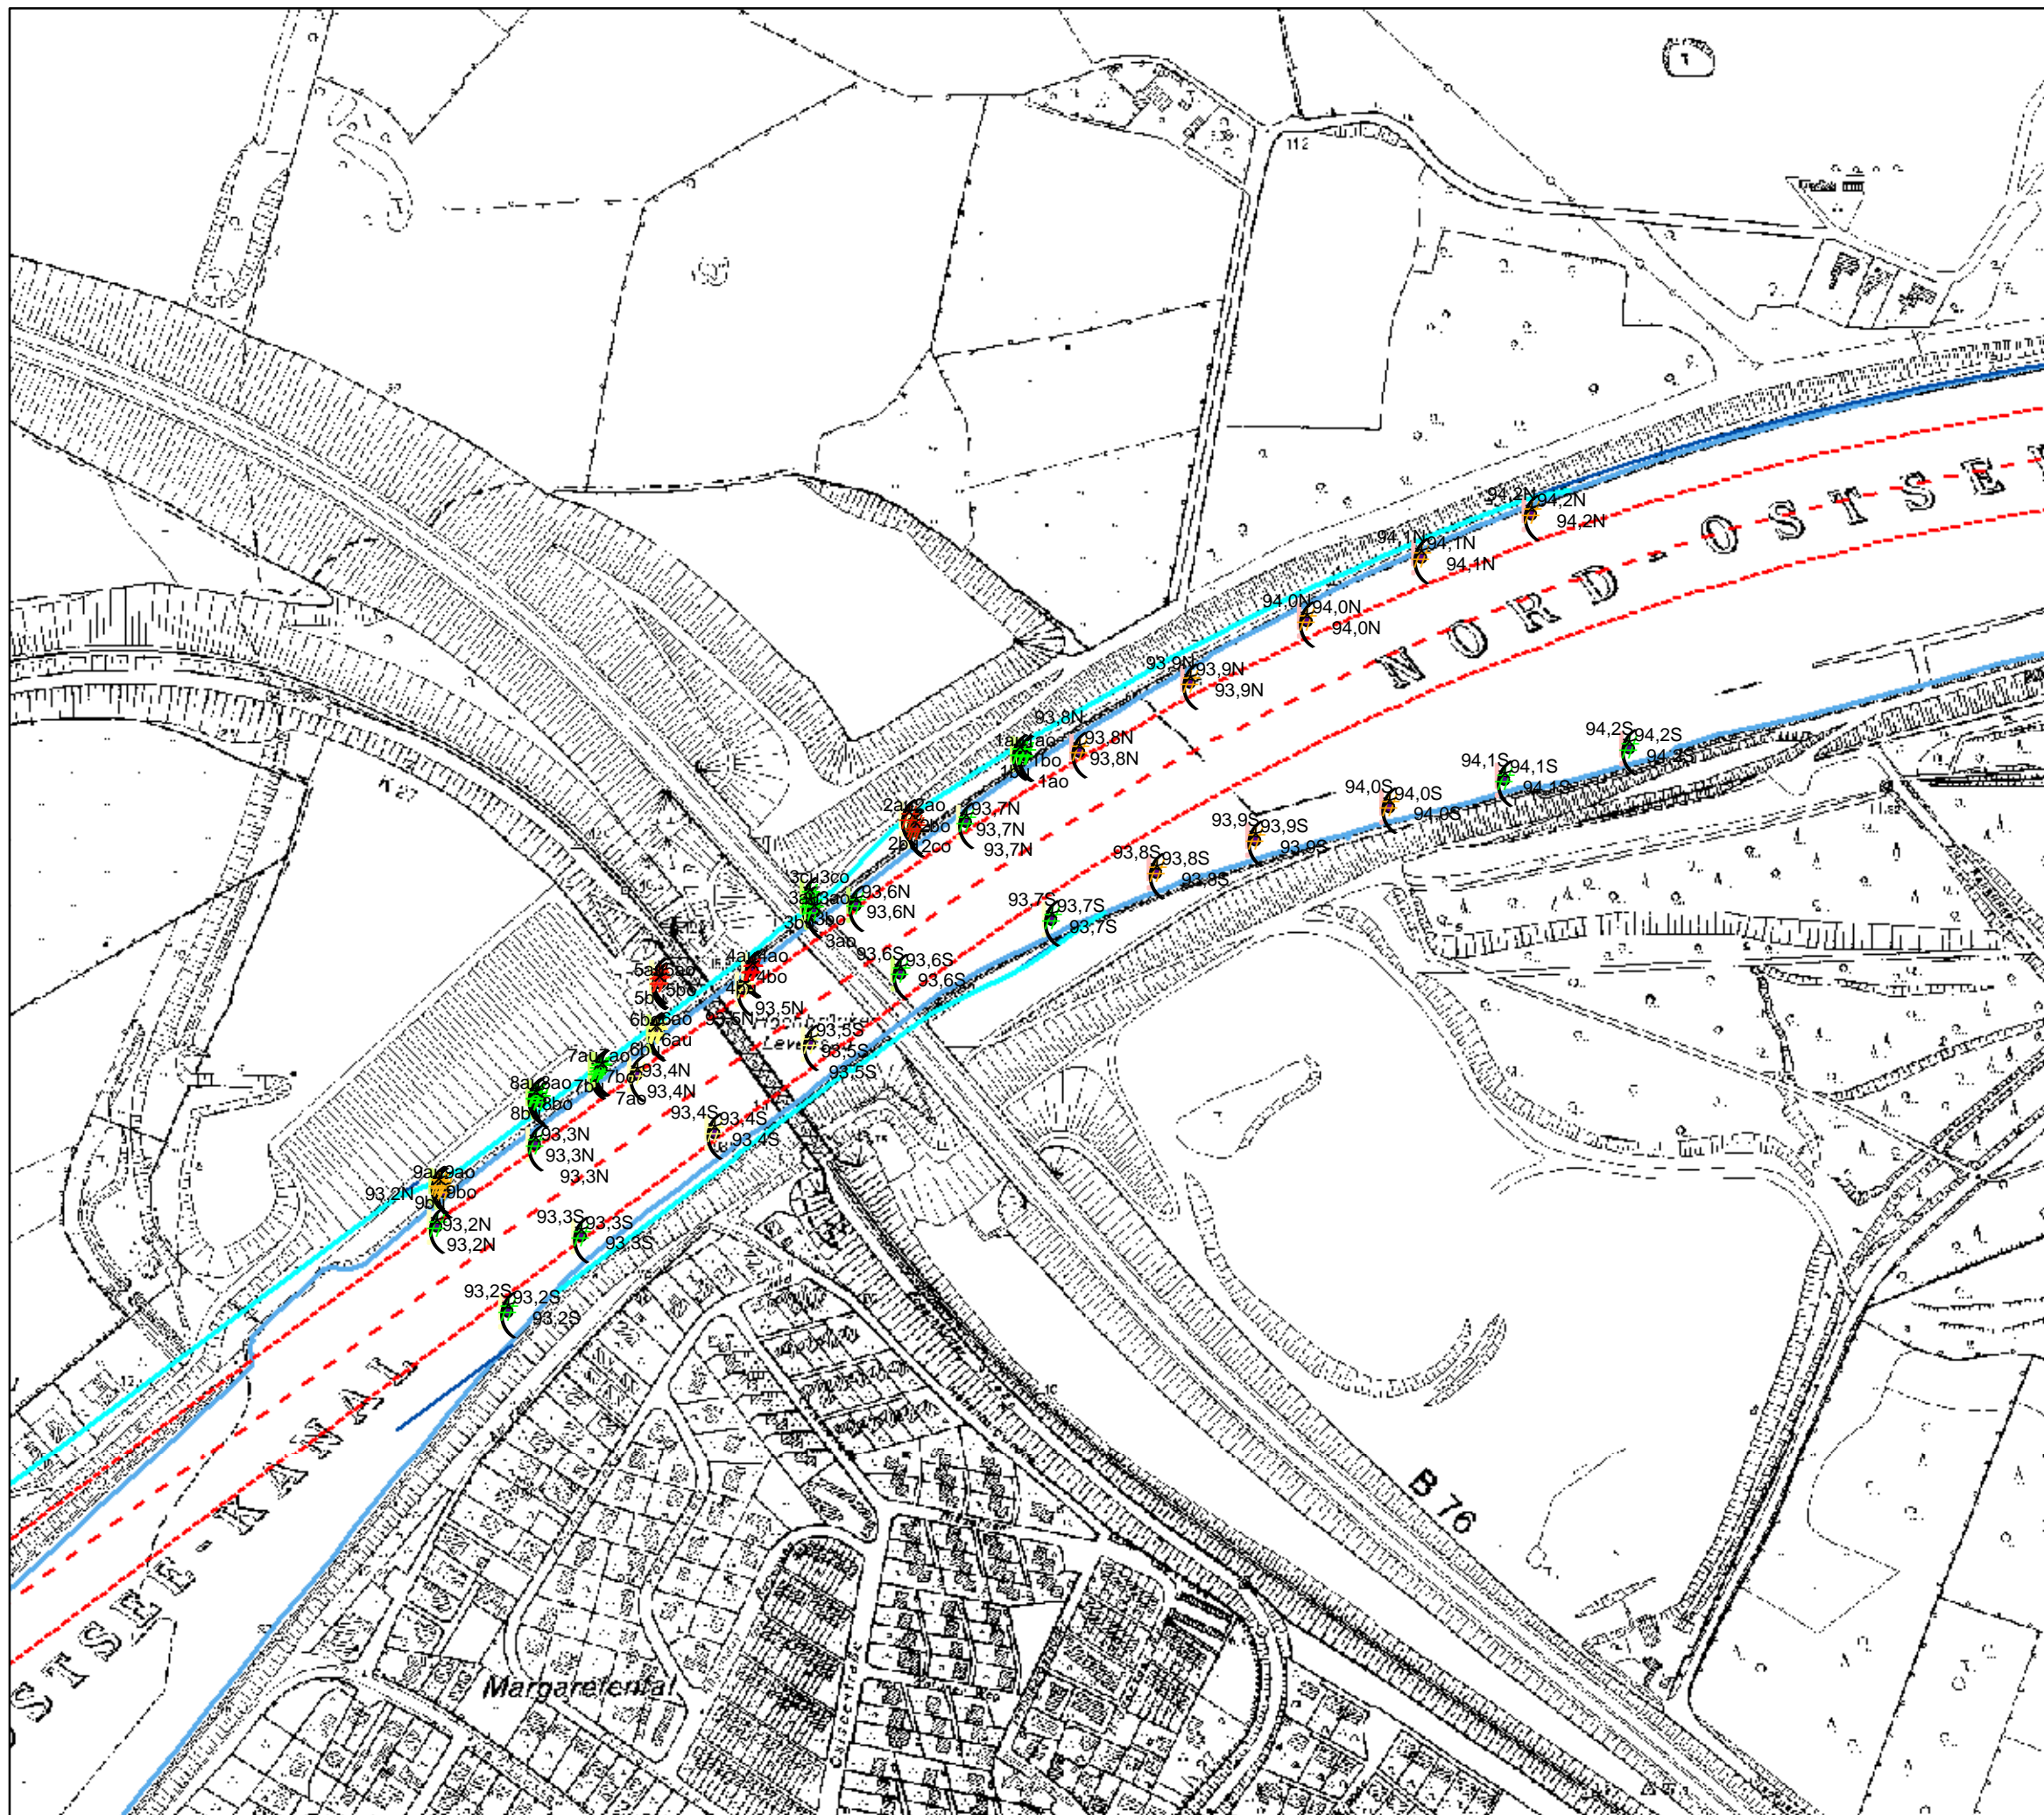

Legende

Probestellen2011_LAGA

● <alle anderen Werte>

LAGA (ohne Chlorid, Sulfat, Leitfähigkeit)

- ⚡ Z0
- ⚡ Z0* (As, Ni, Cu)
- ⚡ Z0* (Pb)
- ⚡ Z0* (Pb, Zn)
- ⚡ Z0* (Pb,Hg)
- ⚡ Z1 (As)
- ⚡ Z1 (TOC)
- ⚡ Z2 (PAK)
- ⚡ Z2 (PAK)
- ⚡ Z2 (Pb, PAK)

Probestellen2011_GÜBAK

● <alle anderen Werte>

Fall GÜBAK

- Fall 1
- Fall 3 DDT, DDD, Fall 2 As, Cu, Zn, KW, PAK, TBT
- Fall 3 DDT, DDD, Fall2 HG, KW, PAK, PCB, TBT
- Fall 3 DDT, DDD, Fall2 HG, PAK
- Fall 3 DDT, Fall 2 DDD, Cu, ZN
- Fall2 KW
- Fall2 KW, PAK
- Fall2 KW, TBT
- Fall2 PAK